


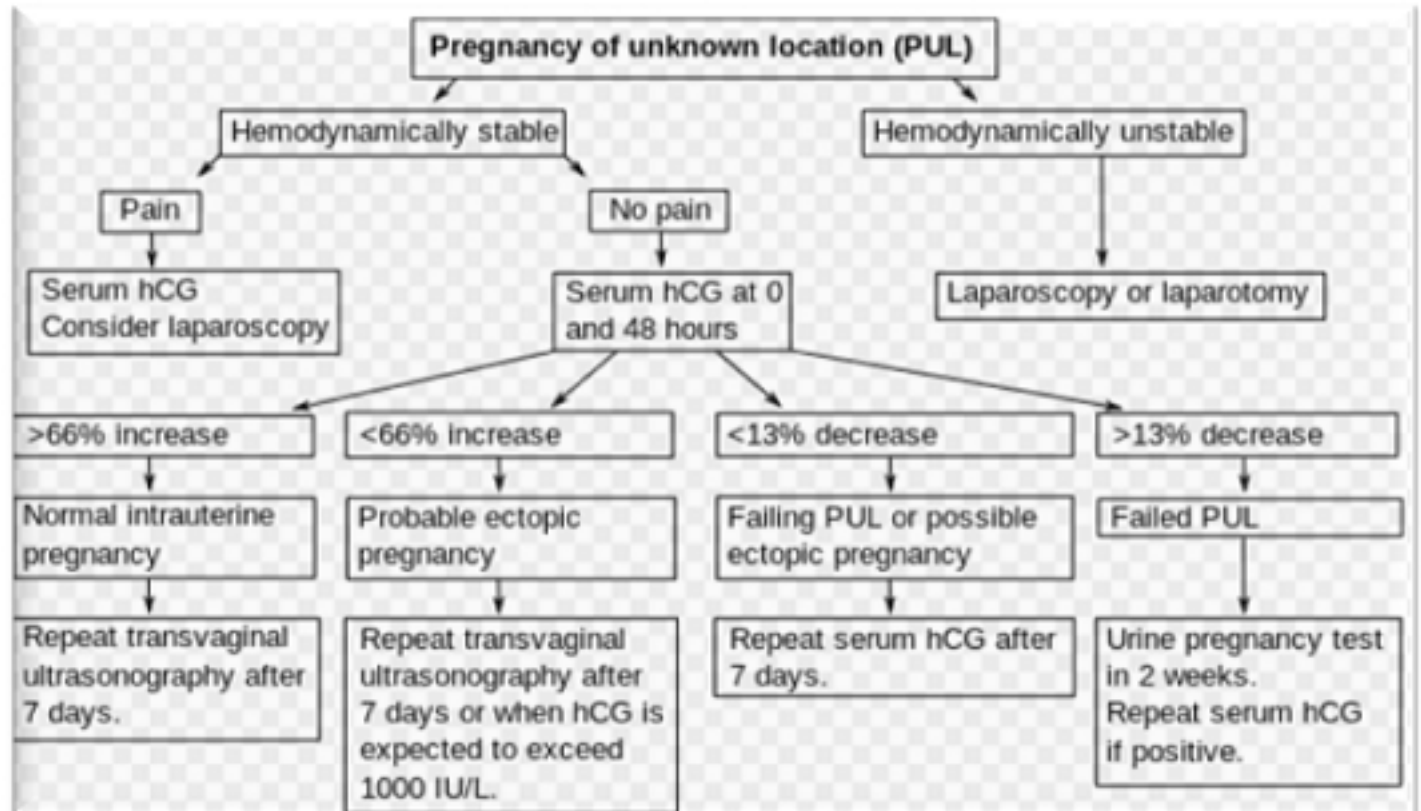


Phản hồi từ người dùng: Người dùng đã báo cáo rằng hình ảnh này không thể hiển thị đúng cách. Vui lòng thử tải lại trang hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nếu vấn đề tiếp tục xảy ra.

Predictors	Enter Values
Initial serum hCG (IU/L)	1530
48 hour serum hCG (IU/L)	1250
Did the patient receive progesterone treatment?	no
Initial serum progesterone (nmol/L) <i>optional</i>	3.5


Hình 2: Nhập các giá trị vào bảng để tính toán chẩn đoán nguy cơ theo M6

PREDICTED PROBABILITIES AND CLASSIFICATION

Risk predictions		Interpretation
Risk of ectopic pregnancy	22.3 %	Patient in high risk group for ectopic pregnancy
Risk of failed PUL	69.5 %	
Risk of intrauterine pregnancy	8.2 %	

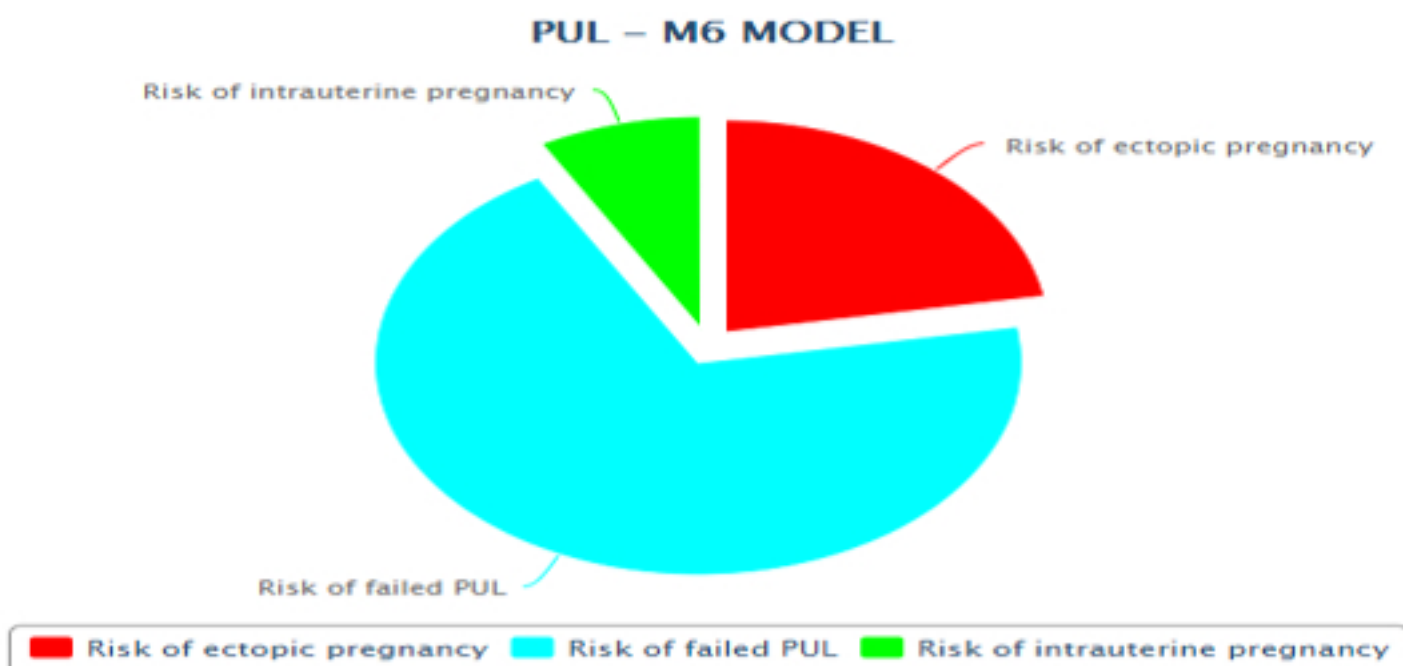

ẢNH CHỤP SƠ ĐỒ PHÂN BỐ XÁC SUẤT DỰ BÁO VÀ PHÂN LOẠI CỦA MÔ HÌNH PUL – M6

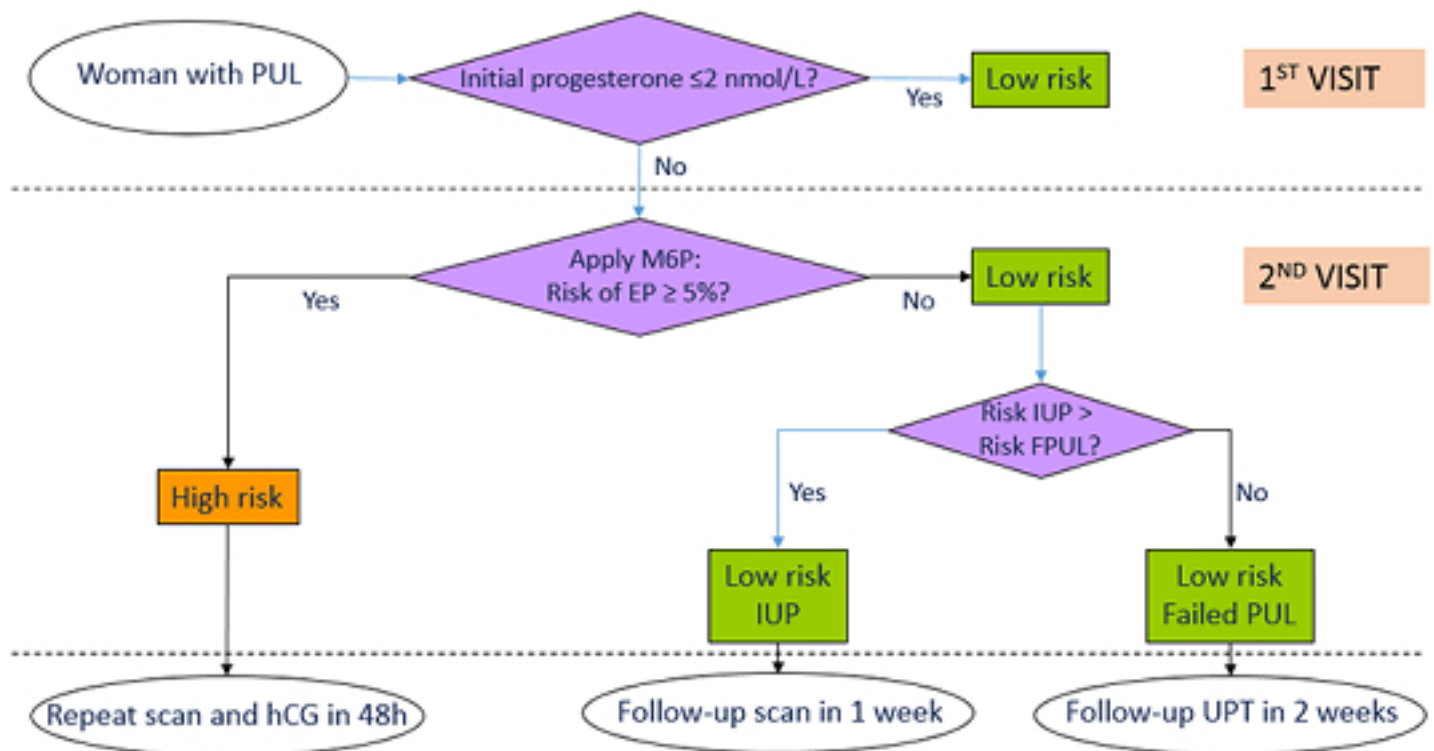

Chẩn đoán và xử trí thai chửa ngoài tử cung và thể hiện protocol hai